



△ F-100S
 L-50E, L-100E
 F-50KB, F-100KB
 F-100FB
F-50F, S-100S フレーム 温度補正曲線

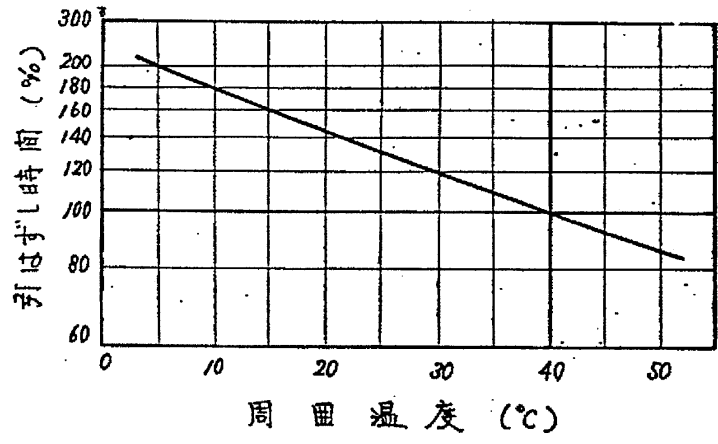

(注) 周囲温度 40℃の時の引外し時間を100とした
場合の各温度に対する引外し時間変化率で
定格電流は変化しません。

△社名変更により図枠変更する。 2002-05-30 復員横山 敬也
 △適用機種に、F-100Sを追加する。 1999-06-07 相生、斉藤、斉藤

CUSTOMER			DWN.	佐伯	1982-07-15		TITLE	温度補正曲線	REV. NO.	02
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	CHKD.	佐伯	1982-07-15					
			APPD.	鈴木	1982-07-15					
						Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.	NAKAJO WORKS DWG. NO.	325 43022817	SH.	1/1