


S-30S, S-50E フレーム温度補正曲線

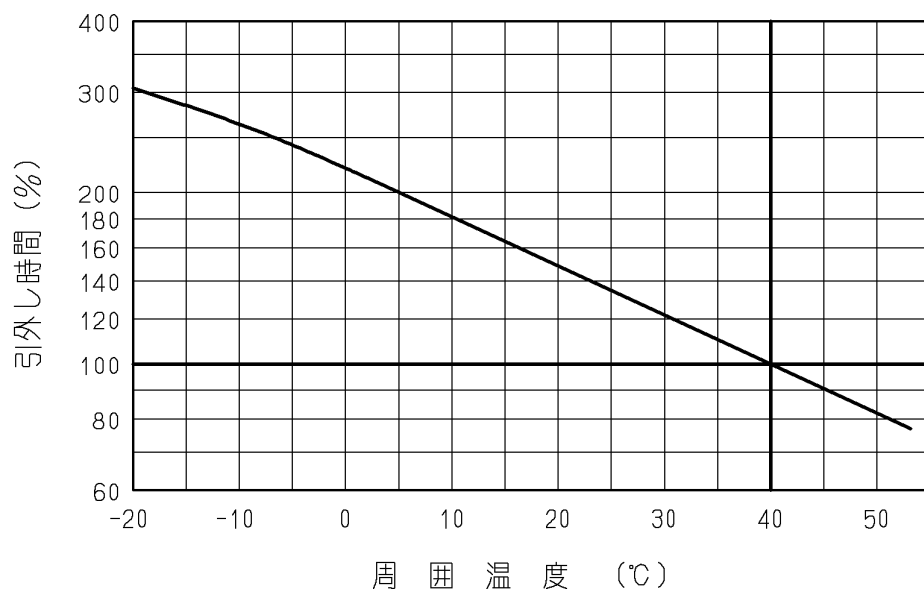

(備考)

周囲温度40℃の時の引外し時間を100とした
場合の各温度に対する引外し時間変化率で
定格電流は変化しません。

(注意)

-10℃以下の周囲温度における引外し時間は実測値であり
使用可能な周囲温度は-10℃～50℃となります。

CUSTOMER			DWN.	須貝	2000-11-28		TITLE	01	REV.
			CHKD.	鹿島	2000-11-28		温度補正曲線		
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	佐藤	2000-11-28		NAKAJO WORKS DWG. NO.		325 43057566
2002-05-29 須貝 横山 鹿島			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.						